

建设项目环境影响报告表

(全本公示本)

项目名称： 连云港 110kV 殷庄输变电工程

建设单位(盖章)： 江苏省电力公司连云港供电公司

编制单位：江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

编制日期：2015 年 5 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段做一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别—按国标填写。

4. 总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1、建设项目基本情况.....	1
2、工程内容及规模.....	2
3、评价依据.....	7
4、建设项目所在地自然环境社会环境简况.....	12
5、环境质量状况.....	15
6、评价适用标准.....	19
7、建设项目工程分析.....	20
8、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	23
9、环境影响分析.....	24
10、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.....	31
11、结论与建议.....	33
建设项目环境保护审批登记表.....	38
连云港 110KV 殷庄输变电工程电磁环境影响评价专题.....	40
连云港 110KV 殷庄输变电工程生态环境影响评价专题.....	52

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 变电站周围概况及监测点位图
- 附图 3 变电站电气平面布置图
- 附图 4 线路路径及监测点位图
- 附图 5 杆塔一览图
- 附图 6 本项目与生态红线关系图（赣榆段）
- 附图 7 本项目与生态红线关系图（东海段）

附件：

- 附件 1 委托书
- 附件 2 规划部门对站址的批复文件
- 附件 3 规划部门对线路路径的批复文件
- 附件 4 监测报告及监测单位资质
- 附件 5 赣榆区环境保护局关于环境影响评价适用标准的复函

1、建设项目基本情况

项目名称	连云港 110kV 殷庄输变电工程				
建设单位	江苏省电力公司连云港供电公司				
项目联系人	董自胜				
通讯地址	连云港市新浦区幸福路 13 号				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	/
建设地点	110kV 殷庄变站址位于赣榆区沙河镇官庄村北侧，青沙公路西侧约 100 米处；配套线路途径连云港市赣榆区和东海县。				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	新建	行业类别及代码	电力供应，D4420		
占地面积 (m ²)	5386	建筑面积 (m ²)	430		
总投资 (万元)	/	其中：环保投资 (万元)	/	环保投资占总投资比例 (%)	/
评价经费 (万元)	/	投产日期	2017 年底		
建设内容概况： 110kV 殷庄变：本期 2×50MVA (#1、#2)，主变户外布置； 线路：新建 220kV 新青变至 110kV 殷庄变双回 110kV 线路，线路路径长度约 24km，全线同塔双回架设。					
水及能源消耗量					
名称	消耗量	名称	消耗量		
水 (吨/年)	少量	燃油 (吨/年)	—		
电 (千瓦/年)	少量	燃气 (标立方米/年)	—		
燃煤 (吨/年)	—	其他	—		
废水 (工业废水□、生活污水■) 排水量及排放去向 变电站日常巡视人员产生的少量生活污水排入变电站内化粪池，定期清理，不外排。					
输变电设施的使用情况 本项目变电站和线路运行会产生工频电场、工频磁场和噪声。					

2、工程内容及规模

2.1 项目由来

目前连云港赣榆区西南部沙河镇主要由 35kV 变电站供电，随着近几年赣榆区负荷增长，输送电流也越来越大，35kV 变电压值将低于规定标准不利于电网安全运行。此外，现有 35kV 变电站运行年限已超过 20 年，设备已进入老化期，并且随着赣榆区西南部负荷进一步增长，现有变电站已不能满足对供电能力的要求。因此，需要新建 110kV 殷庄输变电工程。

2.2 与产业政策相符性分析

110kV 殷庄输变电工程的建设，可满足灌云县殷庄乡及其周边负荷用电需要，解决供用电矛盾，优化地区网络结构，提高地区电网的安全可靠性，满足该地区经济社会发展对电力供应的需求，其建设性质符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)中第一类：鼓励类“四、电力 10.电网改造与建设”，亦符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修正）中第一类：鼓励类“二、电力 10.电网改造与建设”，故项目符合国家和地方产业政策。

2.3 与当地规划相容性

110kV 殷庄变电站站址已取得连云港市赣榆区住房和城乡建设局和赣榆区沙河镇人民政府的盖章同意，见附件 2；线路路径已取得连云港市赣榆区住房和城乡建设局和东海县规划局的盖章同意，见附件 3。本项目符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容，利于连云港地区发展。

2.4 工程概况

工程名称：连云港 110kV 殷庄输变电工程

工程地点：110kV 殷庄变站址位于赣榆区沙河镇官庄村北侧，青沙公路西侧约 100 米处；配套线路途径连云港市赣榆区和东海县。

工作制度：变电站为无人值班，安排日常巡视人员

建设规模：

(1) 主变压器：本期 $2 \times 50\text{MVA}$ ，本期主变选用三相低噪声、低损耗、自冷式油浸双圈有载调压电力变压器，本体与散热片一体式户外布置，主变压器抽头为 $115 \pm 8 \times 1.25\%/10.5\text{kV}$ ， $U_k=14\%$ ，接线组别为 YNd11。

(2) 电压等级：110/10kV。

(3) 无功补偿：本期每台主变配置一组 4.8Mvar 和一组 3.6Mvar，共 16.8Mvar 容量的电容器组。

(4) 进出线回路数及接线方式：

110kV 主接线本期采用单母线分段接线；10kV 本期单母线四分段环形接线。

110kV 侧出线本期 2 回（两回线路均由 220kV 新青变馈供）；10kV 本期 24 回。

(5) 线路规模：新建 220kV 新青变至 110kV 殷庄变双回 110kV 线路，线路路径长 24km，全线同塔双回架设。

2.5 110kV 殷庄变电站工程

2.5.1 110kV 变电站周边概况分析

拟建 110kV 殷庄变电站址位于赣榆区沙河镇，站址四周均为农田，东侧约 100m 处为青沙公路，拟建变电站围墙外 100m 范围内无敏感建筑物。110kV 殷庄变电站地理位置见附图 1，变电站周围环境概况图详见附图 2。

2.5.2 变电站电气总平面布置及配电装置

总平面：结合地理位置及进出线方向，110kV 配电装置布置所区西侧，中间为主变压器场地，综合配电室布置在所区东侧，无功补偿装置布置于所区东侧，接地消弧装置就近布置于 110kV 场地的西南角。综合配电室自北向南依次为 10kV 配电装置室、二次设备室。

配电装置：110kV 配电装置采用户外 GIS 布置，进、出线均采用架空线方式；主变压器采用屋外敞开式布置，10kV 配电装置采用中置式真空开关柜户内双列布置，电缆出线。主变 10kV 接半绝缘铜管母线至 10kV 配电装置的封闭母线桥，再引入主变进线开关柜；电容器组、所用变、接地变与 10kV 开关柜之间均以电缆连接，消弧接地装置与主变中性点亦以电缆连接。

110kV 殷庄变电站电气平面布置图见附图 3。

2.5.3 事故油池

变电站设置了事故油池，一旦变压器发生事故，将变压器油直接排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，不外排。事故油池有效容积为 40m³，位于西北角，详见附图 3。

2.6 110kV 殷庄变电站配套线路工程

2.6.1 线路路径

本期线路工程为新青变至殷庄变双回 110kV 线路工程，双回架空线路由新青变 110kV 间隔出线，向东架设至花荡村西侧，线路左转向北绕过花荡村后继续向东架设至小屯村西侧，线路左转向北架设跨越 G310 国道、35kV 新青至殷庄变线路后沿 35kV 青湖至原殷庄变线路北侧（中心间距 30 米）向东北方向平行架设至李岭村西侧。线路先向北后向东绕过李岭村后继续向东北方向架设，跨越新沐河及 G327 国道后至肖岭村西北侧，后架空线路沿原 35kV 殷庄变-孟曹总渠翻水站线路北侧（中心间距 30 米）向东北方向架设 2km 后线路右转向东跨越 35kV 青湖-殷庄变线路及 35kV 殷庄变-孟曹总渠翻水站线路至五里桥河东侧，线路右转沿河向南架设直至待建 110kV 殷庄变。

线路路径长 24km，全线同塔双回架设。

2.6.2 杆塔

新建双回路铁塔 78 基，其中直线塔 58 基，转角塔 14 基，终端塔 6 基。线路杆塔使用情况见下表：

表 2-1 杆塔一览表

杆塔类型	杆塔型号	呼高(m)	铁塔根开(mm)		转角范围(度)	设计档距(m)		数量(基)	杆塔重量(kg)	
			正面	侧面		水平	垂直		单基	小计
双回路直线塔	1E3-SZ3-30	30	6312	6312	0	500	700	26	8671.9	225469.4
	1E3-SZ3-33	33	6792	6792	0	500	700	13	9508.4	123609.2
	1E3-SZ3-36	36	7272	7272	0	470	700	19	10271.3	195154.7
双回路耐张塔	1E6-SJ1-24	24	6500	6500	0~20	400	500	2	11423.5	22847
	1E6-SJ2-24	24	6900	6900	20~40	400	500	4	12805.2	51220.8
	1E6-SJ3-24	24	7500	7500	40~60	400	500	1	14520	14520
	1E6-SJ4-24	24	7800	7800	60~90	400	500	7	16401.1	114807.7
	1E6-SDJ-24	24	7800	7800	0~90	350	450	6	18165.5	108993
合计：								78		856621.8

杆塔一览图见附图 5。

2.6.3 导线和地线的型号选择

本工程线路导线拟采用 JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线，地线采用两根 OPGW-14.6-120-3 型 36 芯光纤复合架空地线。

导、地线的机械物理性能见下表：

表 2-2 本项目导、地线主要技术参数

项目		电线型号	导线 JL/G1A-400/35	避雷线 OPGW-14.6-120-3
结构	铝		48×3.22	—
	钢（铝包钢）		7×2.5	—
根数及每股直径（mm）				
标称截面（mm ² ）			400	120

计算截面 (mm ²)	425.24	≈120
计算外径 (mm)	26.82	14.6
计算重量 (kg/km)	1349	≤582
计算拉断力 (N)	103900	≥74000
弹性系数 (N/mm ²)	65000	≈109000
温度线膨胀系数 (1/°C)	20.5×10 ⁻⁶	≈15.5×10 ⁻⁶

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

连云港 110kV 殷庄输变电工程为新建工程，建设用地及四周现状为农田和道路，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

3、评价依据

3.1 评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）等有关法律法规，江苏省电力公司连云港供电公司委托江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司承担本次项目的环境影响评价工作（委托函见附件 1）。

3.2 评价依据

3.2.1 相关法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法（修订本）》，2015 年 1 月 1 日起施行。
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003 年 9 月 1 日起施行。
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法（修订本）》，2008 年 6 月 1 日起施行。
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订本）》，2005 年 4 月 1 日起施行。
- (5) 《中华人民共和国水土保持法（修订本）》，2011 年 3 月 1 日起施行。
- (6) 《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28 日第二次修正。
- (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法（修订本）》，2012 年 7 月 1 日起施行。
- (8) 《中华人民共和国电力法》，1996 年 4 月 1 日起施行。
- (9) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 253 号，1998 年 11 月 29 日起施行。
- (10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》国家环境保护部环发[2008]第 2 号令，2008 年 10 月 1 日起施行。
- (11) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号，2012 年 7 月 3 日起实施。
- (12) 《产业结构调整指导目录（2013 年修订本）》，2013 年 5 月 1 日起施行。
- (13) 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修正版）。
- (14) 《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）。

3.2.2 相关标准

- (1) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
- (2) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

(3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

(4)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

(5)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

3.2.3 相关技术规范、导则

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2011)。

(2)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)。

(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2009)。

(4)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)。

(5)《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)。

(6)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

(7)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)。

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。

3.2.4 相关设计规程

(1)《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)。

(2)《送电线路基础设计技术规定》(SDGJ62-1990)。

(3)《高压配电装置设计技术规程》(DL/T5352-2006)。

3.2.5 与项目有关文件

(1)委托书(附件1);

(2)规划部门对站址的批复文件(附件2);

(3)规划部门对线路路径的批复文件(附件3);

(4)监测报告及监测单位资质(附件4);

(5)赣榆区环境保护局关于环境影响评价适用标准的复函(附件5)。

3.3 评价因子、评价等级、评价范围、评价重点

3.3.1 评价因子

本项目可能产生的环境影响如下:

施工期

- 变电站、线路施工噪声、扬尘、废水、固废对周围环境的影响;
- 变电站、线路施工对生态环境的影响;

运行期

- 变电站、线路产生的工频电场、工频磁场对环境的影响;

- 变电站运行噪声、固废对周围环境的影响；
- 变电站及线路运行对生态环境、水体的影响。

根据本工程情况，本次环评主要环境影响评价因子汇总见表 3-1：

表 3-1 本次环评评价因子一览表

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
施工期	声环境	昼间、夜间等效声级, Leq	dB (A)	昼间、夜间等效声级, Leq	dB (A)
运营期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT
	声环境	昼间、夜间等效声级, Leq	dB (A)	昼间、夜间等效声级, Leq	dB (A)
	地表水	pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油类	mg/m ³	pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油类	mg/m ³

3.3.2 评价工作等级

(1) 电磁环境影响评价工作等级

本项目变电站为 110kV 户外变，架空输电线路边导线地面投影外两侧 10m 范围内无电磁环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》，本项目变电站电磁环境影响评价工作等级为二级，输电线路的电磁环境影响评价工作等级为三级。

表 3-2 输变电工程电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	变电站	户外式	二级
		输电线路	1、地下电缆； 2、边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线。	三级

(2) 生态环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，本项目变电站占地 5386m²，即 0.005km²，所在区域为一般区域，输电线路有约 0.9km 位于重要生态敏感区洪水调蓄区内，因此建设项目生态评价等级为三级。

表 3-3 生态影响评价工作等级划分表

影响区域生态敏感性	工程占地（水域）范围		
	面积≥20km ² 或长度≥100km	面积 2km ² ~20km ² 或长度 50km~100km	面积≤2km ² 或长度≤50km
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

(3) 声环境影响评价工作等级

本项目站址位于赣榆区沙河镇，根据赣榆区环境保护局关于环境影响评价适用标准的复函，建设项目所在地位于 2 类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096—2008) 表 1 中的 2 类标准。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)，“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 中规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3dB(A)~5dB(A) (含 5dB(A))，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。故项目噪声评价工作等级按二级进行评价。

(4) 地表水环境影响评价工作等级

本工程输电线路运行期无污、废水产生。

110kV 殷庄变电站为新建工程，日常巡视人员产生的少量生活污水经变电站内化粪池处理后，定期清理，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)，本次环评对地表水环境仅作简要分析。

3.3.3 评价范围

本项目环境影响评价范围见下表：

表 3-4 评价范围一览表

评价内容	评价范围	
	变电站 (110kV)	架空线路 (110kV)
电磁环境	站界外 30m 范围	线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域
声环境	城市区域噪声评价范围为变电站墙外 200m 内的区域， 重点为变电站围墙外 100m 内的敏感点	线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域
生态环境	站场围墙外 500m 范围	跨越洪水调蓄区 (新沭河河道及堤脚范围) 段线路边导线地面投影外两侧各 1000m 内带状区域，以及不跨越洪水调蓄区段线路边导线地面投影外两侧各 300m 内带状区域

3.3.4 评价重点

各要素评价等级在二级及以上时，作为评价重点，故本次环评评价重点为工程运行期变电站对周围产生的电磁环境和声环境影响。

3.4 评价方法

根据相应评价技术导则，确定各环境要素的评价方法如下：

(1) 电磁环境

参照《环境影响评价导则 输变电工程》(HJ24-2014), 主要采取**类比监测和模拟算法**来预测项目运行后对电磁环境的影响, 并根据电场强度、磁感应强度限值对变电站和输电线路进行环境影响评价。

(2) 声环境

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的标准限值, 采取**模式算法**对变电站厂界噪声进行评价。110kV输电线路的噪声排放值很小, 进行简要分析。

(3) 水环境

本工程变电站营运期废水定期清理, 不外排, 根据变电站排放特征, 进行简要分析。

(4) 生态环境

根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号), 本项目变电站不涉及生态红线区域, 线路工程涉及“新沐河(赣榆县)洪水调蓄区”二级管控区和“新沐河(东海县)洪水调蓄区”二级管控区。

根据变电站所处区域简要分析对植被等的环境影响, 以及在施工时应采取的措施; 分析线路对涉及的生态红线区域的影响, 对提出相应的生态保护措施。

4、建设项目所在地自然环境社会环境简况

4.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

4.1.1 地理位置及地形地貌

连云港市位于中国沿海中部，江苏省东北部，处于北纬 33°59′~35°07′、东经 118°24′~119°48′之间。东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望，北与山东日照市接壤，西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻，南连江苏宿迁市、淮安市和盐城市。东西最大横距约 129 千米，南北最大纵距约 132 千米。土地总面积 7499.9 平方千米，水域面积 1759.4 平方千米，市区建成区面积 120 平方千米。连云港市地处中国海陆、南北过渡的结合部，是全国首批沿海 14 个对外开放城市之一、新亚欧大陆桥东方桥头堡、中国优秀旅游城市、中国水晶之都。连云港下辖 3 个市辖区、3 个县级行政区：海州区、连云区、赣榆区、灌南县、东海县、灌云县。

4.1.2 地形地貌

连云港市位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，境内山海齐观，平原、大海、高山齐全，河湖、丘陵、滩涂、湿地、海岛俱备。地势由西北向东南倾斜，形如一只飞向海洋的彩蝶。地貌基本分布为西部岗岭区、中部平原区、东部沿海区和云台山区四大部分。西部丘陵海拔 100 米~200 米。中部平原海拔 3 米~5 米，主要是山前倾斜平原、洪水冲积平原、及滨海平原 3 类，总面积 5409 平方千米。拥有耕地面积 3797.9 平方千米。东部沿海主要是约 700 平方千米盐田和 480 平方千米滩涂。云台山脉属于沂蒙山的余脉，有大小山峰 214 座，其中云台山主峰玉女峰海拔 624.4 米，为江苏省最高峰。境内河网稠密，有大小干支河道 53 条，其中 17 条为直接入海河流。海岸类型齐全，大陆标准岸线 176.5 千米，其中 44 千米深水基岩海岸为江苏省独有。江苏省境内 11 个岛屿有 9 个分布在连云港海域，其中东西连岛为江苏第一大岛，面积 7.57 平方千米。

4.1.3 气象

连云港市处于暖温带与亚热带过渡地带，四季分明，寒暑宜人，光照充足，雨量适中。常年平均气温 14.1℃，历年平均降水 883.6 毫米，常年无霜期 220 天。主导风向为东南风。由于受海洋调节，气候类型为湿润性季风气候。日照和风能资源为江苏省最多，也是最佳地区之一。2010 年全市年平均气温 14.0℃，其中 1~6 月平均气温较常年低 0.8℃，7~12 月平均气温较常年高 0.6℃。年降水量 867 毫米，比常年少 2%。年日照时数 2109 小时，比常年少 10%。冬季（2009 年 12 月~

2010 年 2 月) 平均气温 17℃, 接近常年; 春季 (3~5 月) 平均气温 12.0℃, 较常年偏低 16℃; 夏季 (6~8 月) 平均气温 26.0℃, 较常年偏高 0.4℃; 秋季 (9~11 月) 平均气温 16.0℃, 较常年偏高 0.3℃。2010 年 极 端 最 低 气 温-11.3℃, 出现在 1 月 13 日; 极端最高气温 36.9℃, 出现在 6 月 30 日。全年出现大于 35℃高温日数为 11 天, 比常年多 6 天。终霜出现在 4 月 16 日, 比常年晚 14 天, 初霜出现在 10 月 28 日, 比常年早 4 天, 无霜期 194 天, 较常年明显偏短。全年降水量 1~5 月正常, 6~8 月偏少, 9 月中旬以后出现旱情, 10~12 月降水只有 5.5 毫米, 创 1950 年以来同期最低记录。全年灾害性天气主要有: 寒潮大风 5 次, 沙尘 1 次, 雷雨大风 2 次, 暴雨 5 次, 大雾 15 次。全年气候条件对小麦、水稻生长较为有利, 光、温、水总体配置适宜, 属较好气候年景。

4.1.4 水文

连云港市水系基本属于淮河流域沂沭泗水系, 沂沭地区的主要排洪河道新沂河、新沭河等均从市内入海, 故有“洪水走廊”之称。水资源总量 56 亿立方米, 利用率达 40%。境内河网稠密, 有大小干支河道 53 条, 其中 17 条为直接入海河流。全市共有水库 168 座, 其中石梁河水库为江苏省最大水库, 可蓄水 4 亿立方米。全市沿海地区面积 99.33 平方千米, 其中可利用的占 30%。水资源总量 56 亿立方米, 利用率 40%; 人均水资源占有量 1600 立方米。

4.1.5 生态

根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113 号), 本项目变电站工程不涉及生态红线区域, 线路工程涉及“新沭河(赣榆县)洪水调蓄区”二级管控区和“新沭河(东海县)洪水调蓄区”二级管控区。

4.2 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

2014 年，连云港市取得的成绩值得自豪：预计全年实现地区生产总值 1920 亿元，增长 10.3%；规模以上工业增加值 989.8 亿元，增长 12.4%；一般公共预算收入 261.8 亿元，增长 12.2%；全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、外贸进出口总额分别增长 23.6%、13%、20.8%；居民消费价格基本稳定，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 10.3%、12.3%。十大民生工程和百件惠民实事顺利实施，一批社会关注、群众关切的事项得到解决，在加快改革发展过程中群众得到实惠。

城市布局进一步优化。顺利完成赣榆、海州区划调整，行政区划与功能组团关系逐步理顺。全市城镇化率提高到 59%。

主城区功能日益完善。城区基础设施配套得到加强，一批城市综合体和历史文化街区建成营业。交通路网得到优化，海滨大道、环云台山大道基本贯通，打通科苑路、运河路等 5 条“断头路”，完成人民路、大港路等 14 条主次干道改造。市区新辟公交线路 7 条，优化调整 12 条。完成旧城改造 550 万平方米，拆除违法建筑 6.6 万平方米。

城乡建设扎实推进。三县县城承载能力加快提升，东海滨河新区功能快速完善，灌云东城区配套建设加快，灌南硕项湖片区初具功能。全市镇村规划实现全覆盖，重点中心镇加快建设，示范镇村建设投资达 34 亿元，温泉镇、桃林镇创成国家级宜居小镇。区域供水、污水处理及镇村垃圾转运等基础配套逐步完善，建成农村公路 600 公里、桥梁 88 座。

区域合作开创新局面。在两国元首共同见证下，中国和哈萨克斯坦共和国国际物流合作基地一期工程建成启用，成为丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路首个经贸合作实体项目。全面深化对外合作，与吉尔吉斯共和国首都比什凯克结为友好城市，与立陶宛共和国交通部签订共建海陆链网合作协议，与巴西淡水河谷公司确立友好合作关系，中韩陆海联运列入全国试点。“一带一路”农业国际合作示范区落户我市。成功举办首届中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会。连云港被国家“一带一路”战略规划确定为新亚欧大陆桥经济走廊首要节点城市、中哈物流中转基地和上海合作组织出海基地。

5、环境质量状况

5.1 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境）

5.1.1 环境空气、地表水、地下水、生态环境质量状况

根据《连云港市 2013 年环境状况公报》，建设项目所在区域环境空气、地表水、地下水质量状况如下：

1. 空气环境质量

2013 年市区环境空气中二氧化硫年平均浓度为 34 微克/立方米、二氧化氮为 36 微克/立方米，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；可吸入颗粒物 PM_{10} 为 119 微克/立方米、细颗粒物 $PM_{2.5}$ 为 67 微克/立方米，均超过二级标准。市区环境空气质量为优良的天数共 242 天，优良天数占全年总天数的 66.3%。

赣榆县、东海县、灌云县、灌南县四县城区环境空气中的二氧化硫、二氧化氮年平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，可吸入颗粒物 PM_{10} 年平均浓度值均超过二级标准。

2. 地表水环境质量

全市地表水达到Ⅲ类以上水质类别的断面占 52.3%、Ⅳ类水质断面占 24.4%、Ⅴ类水质断面占 7.0%、劣Ⅴ类水质断面占 16.3%，超标断面主要为市区景观河流以及跨界河流。

市区主要景观河流未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、石油类。与 2012 年相比，烧香河、龙尾河水质有所好转，排淡河、西盐大浦河、玉带河水质无明显变化。

县城地表水总体呈轻度污染，其中Ⅲ类水质断面占 37.5%，Ⅳ类占 37.5%，劣Ⅴ类占 25%，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与 2012 年相比，盐河灌南段水质明显下降，其余各河流断面水质无明显变化。

全市乡村河流水质处于轻度污染状态，综合达标率为 43.8%，主要污染物为氨氮、总磷、高锰酸盐指数。

3. 地下水环境质量

全市地下水环境质量各项水质指标均满足相应功能要求。

4. 生态环境质量

全市生态环境状况指数 (EI) 为 61.1, 生态环境状况良好, 植被覆盖度较高, 生物多样性较丰富, 近年来生态环境状况无明显变化。

5.1.2 声环境、电磁环境质量状况

本项目声环境、电磁环境 (电场强度、磁感应强度) 委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司监测, 监测数据报告见附件 4。

工程监测结果如下, 监测点位见附图 2 和附图 4。

监测时间: 2014 年 11 月 18 日

监测天气: 晴 空气相对湿度: 40%~50% 气温: 10℃ 风速 1.0~2.0m/s

仪器型号及详细参数见表 5-1:

表 5-1 测量仪器参数一览表

仪器类型	仪器型号	检定有效期	频率范围	测量范围
工频电场	HI-3604 工频场强仪 (仪器编号: 69951)	2014.3.18~20 15.3.17	50Hz -60Hz	1V/m~199kV/m
工频磁场				8mA/m~1600A/m (0.01μT~2000μT)
噪声	AWA6218B 声级仪 (仪器编号: 015733)	2014.5.26~20 15.5.25	10Hz~ 20kHz	25dB(A)~130dB(A)

(1) 声环境现状

由监测结果可知, 目前, 110kV 殷庄变电站拟建址四周围墙外 1m 处噪声现状值昼间为 (41.3~42.1) dB(A), 夜间为 (37.2~38.0) dB(A), 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准要求。

(2) 电磁环境现状

现状监测结果表明, 110kV 殷庄变电站拟建址四周围墙外 5m 处电场强度现状为 $(<1.0\sim1.7) \times 10^{-3}$ kV/m, 磁感应强度 (合成量) 现状为 (0.016~0.019) μT, 线路拟建址下方 (背景值, 花荡村西侧、张庄村西侧) 的电场强度现状为 8.4×10^{-3} kV/m, 磁感应强度 (合成量) 现状为 0.026μT, 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中公众暴露限值电场强度 4kV/m, 磁感应强度 100μT 的要求。

5.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据相关导则，电磁环境保护目标包括评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标包括评价范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。

结合表 3-4 评价范围一览表，本工程评价范围内不存在电磁和声环境保护目标。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目线路工程涉及“新沭河（赣榆县）洪水调蓄区”二级管控区和“新沭河（东海县）洪水调蓄区”二级管控区。

6、评价适用标准

噪声	质量标准：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 排放标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）；《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。
电磁环境	电场强度、磁感应强度： 电场强度、磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中公众暴露限值，即电场强度限值：4kV/m；磁感应强度限值：100μT。
总量控制指标	无

7、建设项目工程分析

7.1 工艺流程简述（图示）：

本工程为输变电工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级或同级变电站。输变电工程的工艺流程见下图所示。由图 7-1 可见输变电工程建设在施工期、运行期的环境影响因素各有特点。

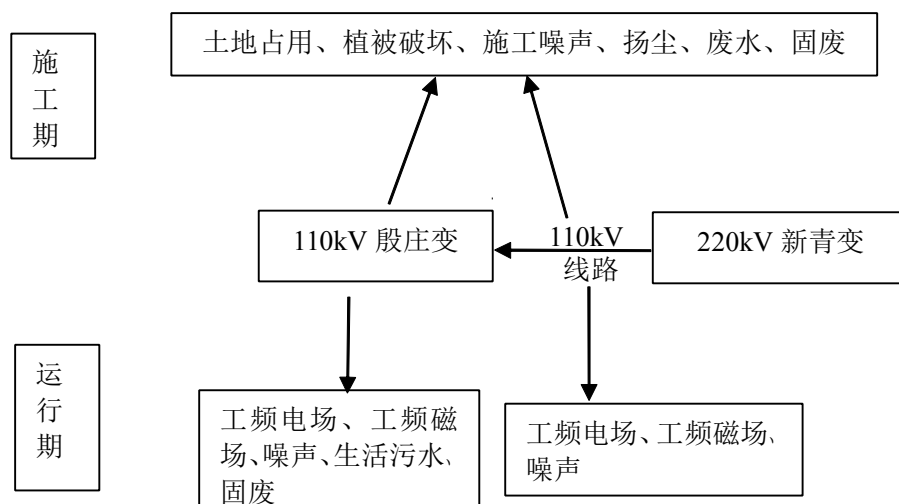


图 7-1 输变电工艺流程及主要产污环节示意图

7.2 污染因子分析

7.2.1 施工期

(1) 噪声

施工期材料运送所使用交通工具和施工期机械运行将产生噪声，根据国内外同类线路施工所使用的设备噪声源水平类比调查，其中主要施工机械噪声水平如表 7-1 所示。

表 7-1 主要施工机械噪声水平

设备名称	距设备距离 (m)	噪声源 (dB (A))
灌桩机	5~7	80~85
推土机	1~2	90
挖土机	1~2	86
搅拌机	1~2	86
运输车辆	1	<86

(2) 废水

施工期废水污染源主要为生产废水和生活污水。生产废水来自搅拌机等施工机械的清洗，主要污染物为悬浮物；生活污水主要为施工人员洗涤废水和粪便污水等，主要污染物为 COD、SS 等，根据同类项目情况，施工人数约 5~10 人/

班，用水量按 100L/人·d 计，污水量按用水量的 80%计算，则施工期生活污水量小于 1m³/d。

(3) 废气

大气污染物主要为施工扬尘，其次是施工车辆、动力机械燃油时排放的少量 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物。

扬尘主要来源有：土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘；建材的堆放、装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。

(4) 固体废弃物

固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，施工人数按 10 人计，生活垃圾量按 0.5kg/人·d 计算，则施工期内每天产生生活垃圾约 5kg/d。

(5) 生态环境

施工期对生态环境的主要影响为土地占用和植被破坏。本工程对土地的占用主要是变电站及塔基处的永久占地及施工期的临时占地，工程临时占地包括牵张场、跨越道路及线路临时施工场地、施工临时道路。

为减少对生态的破坏，工程在规划选线过程中尽量减少林木砍伐；尽量避免陡坡和不良地质段，结合塔型、塔高、地质及可能采取的基础型式合理确定基面范围，正确掌握开挖基面。施工时需制定合理的施工工期，避开雨季土建施工，对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。加强文明施工，塔基处表层所剥离的 15~30cm 耕植土及水坑淤泥临时堆放，采取土工膜覆盖等措施，后期用于塔基及临时施工场地，并进行绿化。合理组织、尽量少占用临时施工用地；施工结束后应及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复地表植被等，尽量保持生态原貌。

7.2.2 运行期

(1) 变电站

① 电磁环境

110kV 变电站内的主变压器、配电装置和输电线端在运行期间会产生一定强度的工频电场、工频磁场。污染方式主要体现在对变电站周围的电磁环境产生影响。

② 噪声

根据现场调查和资料分析,变电站投入运行后,对外界可能造成的噪声污染的主要污染源为变电站内的主变压器。根据省电力系统要求,新型号 110kV 主变压器在工作时,距主变 1m 处产生的噪声应控制在 63dB(A)以下。

③排油系统

变电站运营期正常情况下,变压器无漏油及污水产生,当机组检修或发生事故时将产生渗漏油及事故油。变压器贮油坑内的渗漏油及事故油,直接送至事故油池,容量为 40m³,经收集后委托有资质的单位回收处理,不外排,不污染周围环境。

④生活污水

本项目 110kV 变电站为无人值守变电站,日常巡视人员产生的少量生活污水经化粪池处理后,定期清理,不外排。生活污水的主要污染物为 COD、SS。

⑤固废

变电站无人值班,日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理,不外排。

变电站内的蓄电池作为应急备用电源使用,只有在事故时才会使用备用电池,蓄电池的使用频率较低,一般不进行更换。当蓄电池需要更换时,需按《危险废物转移联单管理办法》的要求,由原厂家回收或由有资质的蓄电池回收处理机构回收。

(2) 输电线路

输电线路在运行时,由于电压等级较高,带电结构中存在大量的电荷,因此会在周围产生一定强度的工频电场,同时由于电流的存在,在线路周围会产生交变的工频磁场。

110kV 输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电(电晕)产生的。一般在晴天时,线下人耳基本不能感觉到线路运行噪声,测量值基本和环境背景值相当;即使在阴雨天条件下,由于输电线路经过居民区时架线高度较高,其排放值也较小。

110kV 线路正常运行时一般不会产生废水、废气及固体废弃物,线路正常运行也不会对周围生态环境产生影响。

8、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及 产生量（单位）	排放浓度及排放量 （单位）
大气 污染 物	施工期	扬尘	少量	少量
	营运期	无	—	—
水污 染物	施工期	生产废水	少量	定期清理，不外排
		生活污水	<1m³/d	定期清理，不外排
	营运期	生活污水	少量	定期清理，不外排
电 磁 环境	110kV 变 电站设 备及进 出线	工频电场 工频磁场	电场强度：≤ 4kV/m 磁感应强度：≤100μT	电场强度：≤ 4kV/m 磁感应强度：≤100μT
固体 废物	施工期	生活垃圾	5kg/d	环卫部门清运，不外 排
	营运期	生活垃圾	少量	环卫部门清运，不外 排
		废旧蓄电池	少量	由原厂家回收或由有 资质的蓄电池回收处 理机构回收
噪 声	施工期	噪声	80-90dB(A)	满足《建筑施工场界 环境噪声排放标准》 （GB12523—2011）
	营运期	主变 压器噪声	距离主变 1m 处噪声 不高于 63dB(A)	满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 （GB12348—2008）2 类
		输电线路噪 声	较小	影响较小
其 它	事故状况下可能产生的主变油污，经事故油池收集后，委托有资质单位处理，不外排			
主要生态影响				
变电站及线路施工时，需要进行地表土开挖等作业，会破坏少量植被。				
本工程 110kV 变电站及配套送电线路施工临时占地待施工结束后，应立即恢 复临时占地上的植被，可消除临时占地对周围植被的影响。				
根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目线路工 程涉及“新沭河（赣榆县）洪水调蓄区”二级管控区和“新沭河（东海县）洪水 调蓄区”二级管控区，施工期会对生态环境产生一定的影响。				

9、环境影响分析

9.1 施工期环境影响简要分析:

本项目施工期对环境影响时间短,影响效果较小,不会产生大量污染,因此对施工期环境影响仅做简要分析。

9.1.1 噪声影响分析

(1) 施工噪声水平调查

变电站施工期机械运行将产生噪声,根据国内外同类变电站施工所使用的设备噪声源水平类比调查,其中主要施工机械噪声水平如表 9-1 所示。

表 9-1 主要施工机械噪声水平

设备名称	距设备距离 (m)	噪声源 (dB (A))
挖掘机	2	85
推土机	1~2	87
自卸卡车	1~2	91
砼搅拌机	1~2	87

(2) 变电站施工噪声预测计算模式

考虑机械设备在露天作业,四周无其他声屏障的情况下,对单台施工机械设备噪声经距离和空气吸收衰减后到达预测点的噪声级,根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),施工噪声预测计算公式如下:

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20 \lg(r/r_0) - \Delta L$$

式中: $L_A(r)$ — 一点声源在预测点产生的 A 声级, dB;

$L_A(r_0)$ — 参考位置 r_0 处的 A 声级, dB;

r — 预测点距声源的距离, m;

r_0 — 参考基准点距声源的距离, m;

ΔL — 各种因素引起的衰减量 (包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量), 本工程按 1dB/100m 考虑。

将各施工机械噪声源强代入以上公式进行计算, 得出单台机械设备噪声的干扰半径, 结果见表 9-2。

表 9-2 施工噪声影响预测值 单位: dB (A)

机械设备	声源	噪声源与预测点距离 (m)									
		5	10	20	30	40	50	80	100	150	200
挖掘机	85	77	70	63	60	57	55	51	48	45	42
推土机	87	82	75	68	65	62	60	55	53	50	47
自卸卡车	91	87	82	75	71	68	66	62	60	57	53
砼搅拌机	87	82	75	68	65	62	60	55	53	50	47

根据表9-2中计算结果,在使用推土机、挖掘机、搅拌机时,施工厂界10m处的噪声水平为70dB(A)~75dB(A),施工噪声水平在施工厂界80m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。对于灌注机禁止在夜间施工。

另施工单位采取如下措施:

(1) 施工单位应尽量选用先进的低噪声设备,在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响,控制施工场界不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

(2) 施工单位应采用先进的施工工艺,合理选用打桩机。

(3) 精心安排,减少施工噪声影响时间。

(4) 施工中应加强对施工机械的维护保养,避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。

采用以上措施后,建设项目施工期对声环境的影响较小。

9.1.2 废气影响分析

大气污染物主要为施工扬尘,其次是施工车辆、动力机械燃油时排放的少量 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物。

扬尘主要来源有:土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘;建材的堆放、装卸过程产生的扬尘;运输车辆造成的道路扬尘。

施工粉尘随工程进度不同,工地上的尘土从地面扬起逐渐发展到从高空逸出,严重时排尘量可高达20~30kg/h。地面上的灰尘,在环境风速足够大时就产生扬尘,其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关,风速越大,颗粒越小,土沙的含水率越小,扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源,排放高度低。

在变电站和线路施工过程中,由于土地裸露会产生局部、少量的二次扬尘,可能对周围局部地区的环境产生暂时影响。工程采用围挡施工,可极大程度减少扬尘对周围环

境的影响，待工程结束后即可恢复。

在项目施工时，水泥装卸要文明作业，防止水泥粉尘对环境质量的影响。施工弃土弃渣等要合理堆放，可采用人工控制定期洒水；对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。

9.1.3 废水影响分析

施工期废水污染源主要为生产废水和生活污水，产生量较少，其中生活污水排入临时厕所，定期清理，生产废水排入临时沉淀池，处理后定期清理，不外排。因此施工期废水对周围水体无影响。

9.1.4 固体废弃物影响分析

固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，由施工单位定期收集、清除，对环境影响较小。

9.1.5 生态环境

变电站和线路施工时土地开挖会破坏地表植被，会给局部区域的生态环境带来一定的影响。

变电站和线路工程施工较为简单，施工周期较短，因此施工期产生的各项污染物均较少，随着施工结束，各项施工期污染即可停止。工程施工完成后，连云港供电公司将对变电站及塔基周围破坏的绿化带进行恢复，尽量减少施工带来的生态影响。

本项目变电站不涉及生态红线区域，线路有部分经过“新沭河（赣榆县）洪水调蓄区”二级管控区和“新沭河（东海县）洪水调蓄区”二级管控区。

项目施工期对生态产生的影响均为短期的，通过采用合理的施工方式，加强施工管理等措施，可以有效降低施工对生态红线区域的影响，使本项目的建设对生态环境的影响控制在可接受的范围。

本项目生态环境影响分析详见专题。

9.2 运行期环境影响分析:

9.2.1 变电站及线路运行期噪声环境影响分析

1、变电站

①变电站声源分析

变电站运行噪声源主要来自于主变压器等大型声源设备。本工程采用低噪声变压器，110kV 变压器满负荷运行且散热器全开时，其外壳 1.0m 处的等效 A 声级不大于 63dB(A)。

②计算预测模式

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。

根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，“8.4 典型建设项目噪声影响预测”中“8.4.1 工业噪声预测”中的方法进行。该声源属于室外声源，依据建设项目平面布置图、设备清单及声源源强等资料，建立了噪声预测的坐标系，确定主要声源坐标。计算工程建成后的厂界环境噪声排放值。

变电站运行噪声预测计算模式：

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，变电站噪声预测计算的基本公式为：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{div} + A_{bar} + A_{atm} + A_{gr} + A_{misc})$$

上式中：

$L_p(r)$ ——距声源 r 处的倍频带声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的倍频带声压级，dB；

A_{div} ——声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB；

A_{bar} ——声屏障引起的倍频带衰减量，dB；

A_{atm} ——空气吸收引起的倍频带衰减量，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的倍频带衰减量，dB；

A_{misc} ——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB。

点声源的几何发散衰减的基本公式为：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

对某一受声点受多个声源影响时，有：

$$L_p = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{L_{pi}/10} \right]$$

上式中： L_p ——为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。

③计算结果

110kV殷庄变电站本期新建2台主变（#1、#2），距主变1m处噪声不超过63dB(A)，主变为户外布置，根据各变电站电气总平面布置图，结合上述预测计算模型及计算参数，预测本期规模投运后厂界外1m处声级水平。

由预测可见，110kV殷庄变电站本期新建2台主变（#1、#2）运行产生的厂界噪声预测值为（36.8～45.5）dB(A），能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

2、变电站配套线路

110kV输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。一般在晴天时，线下人耳基本不能感觉到线路运行噪声，测量值基本和环境背景值相当；即使在阴雨天条件下，由于输电线路经过居民区时架线高度较高，其排放值也较小，对环境影响较小。

9.2.2 变电站和送电线路运行期电磁环境影响分析

通过现状监测、类比评价、模式预测及评价，本项目 110kV 变电站、配套 110kV 架空线路周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中公众曝露限值电场强度 4kV/m，磁感应强度 100μT 的要求。

变电站和送电线路电磁环境影响分析详见专题。

9.2.3 变电站水环境影响分析

本项目建成后，变电站日常巡视人员产生的少量生活污水经化粪池预处理后，定期清理，不外排，对水环境基本无影响。

9.2.4 变电站固废环境影响分析

本项目建成后，变电站日常巡视人员会产生少量的生活垃圾，由环卫部门统一清运。

变电站内的蓄电池作为应急备用电源使用，只有在事故时才会使用备用电池，蓄电池的使用频率较低，一般不进行更换。当蓄电池需要更换时，需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，由原厂家回收或由有资质的蓄电池回收处理机构回收。

9.2.5 变电站和送电线路生态环境影响分析

本次工程周围没有需要保护的自然生态，变电站及线路工程施工时临时占地应及时进行恢复，以减少对周围生态环境的影响。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），本项目变电站工程不涉及生态功能保护区，线路工程涉及“新沭河（赣榆县）洪水调蓄区”二级管控区和“新沭河（东海县）洪水调蓄区”二级管控区，对生态环境的影响主要为施工期，营运期的影响主要是架空线路对景观和视觉的影响，但由于本工程线路涉及的生态红线区域主导功能为洪水调蓄，因此景观影响较小。

9.2.6 风险分析

本工程变电站的主变压器含有用于冷却的变压器油，其数量很少，属于非重大危险源。本次环评仅对事故油池发生事故时，采取的应急措施作简要分析。

变电站运营期正常情况下，变压器无漏油及污水产生，当机组检修或发生事故时将产生少量油污水。主变下方设有集油池，一旦发生事故，油污水流入其中，经管道排往变电站内的事故油池（40m³），委托有资质的单位回收处理，油不外排，不污染周围环境。

10、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	施工期	扬尘	施工时，尽可能缩短土堆放的时间，遇干旱大风天气要经常洒水、不要将土堆在道路上，以免车辆通过带起扬尘，造成更大范围污染	不会造成大范围污染
	营运期	无	—	—
水污染物	施工期	生活污水	排入临时厕所，定期清理	不外排，不污染环境
		生产废水	排入临时沉淀池，定期清理	
	营运期	生活污水	经变电站内化粪池处理，定期清理	
电磁辐射 和电离辐射	110kV 变电站 及送电线路	工频电场 工频磁场	采用距离防护，接地装置	电场强度：≤4kV/m 磁 感 应 强 度： ≤100μT
固体废物	施工期	生活垃圾、 建筑垃圾	定期清理	不污染环境
	营运期	生活垃圾	环卫部门清运，不外排	不污染环境
		废旧蓄电池	由原厂家回收或由有资质的蓄电池回收处理机构回收	不污染环境
噪 声	为减轻施工噪声影响，建议施工时建设单位应精心安排工程进度，高强度噪声的设备尽量错开使用时间，并严格按施工管理要求不安排夜间施工，减少施工噪声可能产生的不利影响。 变电站运营期的噪声主要来自自主变压器（包括风机噪声和电磁噪声）。采用低噪声设备，控制在 63dB（A）以下，同时通过距离衰减等措施降低噪声。 主变噪声经以上措施后，对外界贡献较小，运行期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类。			
其 它	主变下方设置集油池，由管道通往变电站中的事故油池，防止事故时变压器油外溢污染周围环境。			
生态保护措施及效果				
工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后厂界周围以及沿线路路径的植被能够很快按土地用途恢复，减少对周围植被的影响。				
根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本项目线路工程涉及“新沭河（赣榆县）洪水调蓄区”二级管控区和“新沭河（东海县）洪水调蓄区”二级管控区，施工期采取措施减少对生态的影响，施工结束后及时恢复植被。				

11、结论与建议

11.1 结论:

11.1.1 项目由来

目前连云港赣榆区西南部沙河镇主要由 35kV 变电站供电,随着近几年赣榆区负荷增长,输送电流也越来越大,35kV 变电压值将低于规定标准不利于电网安全运行。此外,现有 35kV 变电站运行年限已超过 20 年,设备已进入老化期,并且随着赣榆区西南部负荷进一步增长,现有变电站已不能满足对供电能力的要求。因此,需要新建 110kV 殷庄输变电工程。

11.1.2 建设项目概况

110kV 殷庄变:本期 $2\times 50\text{MVA}$,主变户外布置;

线路:新建 220kV 新青变至 110kV 殷庄变双回 110kV 线路,线路路径长度约 24km,全线同塔双回架设。

11.1.3 与产业政策相符性

110kV 殷庄输变电工程的建设,可满足灌云县殷庄乡及其周边负荷用电需要,解决供用电矛盾,优化地区网络结构,提高地区电网的安全可靠性,满足该地区经济社会发展对电力供应的需求,其建设性质符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)中第一类:鼓励类“四、电力 10.电网改造与建设”,亦符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)》(2013 年修正)中第一类:鼓励类“二、电力 10.电网改造与建设”,故项目符合国家和地方产业政策。

11.1.4 与当地规划相容性

110kV 殷庄变电站站址已取得连云港市赣榆区住房和城乡建设局和赣榆区沙河镇人民政府的盖章同意;线路路径已取得连云港市赣榆区住房和城乡建设局和东海县规划局的盖章同意。本项目符合当地环境规划和用地规划,与周围环境相容,利于连云港地区发展。

11.1.5 项目环境质量现状

(1) 声环境

现状监测结果表明,110kV 殷庄变电站拟建址四周围墙外 1m 处噪声现状值昼间为 (41.3~42.1) dB(A),夜间为 (37.2~38.0) dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准要求。

(2) 电磁环境

现状监测结果表明, 110kV 殷庄变电站拟建址四周围墙外 5m 处电场强度现状为 $(<1.0\sim1.7) \times 10^{-3} \text{kV/m}$, 磁感应强度(合成量)现状为 $(0.016\sim0.019) \mu\text{T}$, 线路拟建址下方(背景值, 花荡村西侧)的电场强度现状为 $8.4 \times 10^{-3} \text{kV/m}$, 磁感应强度(合成量)现状为 $0.026 \mu\text{T}$, 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露限值电场强度 4kV/m , 磁感应强度 $100 \mu\text{T}$ 的要求。

11.1.6 影响预测分析

通过理论计算和类比监测预测, 可知本工程 110kV 殷庄变电站及配套 110kV 送电线路正常运行后周围及敏感点的电场强度、磁感应强度将满足相关的标准限值。

110kV 殷庄变电站本期新建 2 台主变(#1、#2)运行产生的厂界噪声预测值为 $(36.8\sim45.5) \text{dB(A)}$, 能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

11.1.7 环保措施

为了降低噪声, 变电站将采用低噪音设备, 同时通过距离衰减等, 确保变电站的厂界噪声均能达标; 变电站带电设备均将安装接地装置, 可有效的降低静电感应强度。加强变电站防护措施, 对其周围进行绿化, 保护当地植被。

变电站设置事故油池防止因事故产生的油污外排; 日常巡视人员产生的少量生活污水排入变电站内化粪池, 定期清理, 不外排。

本工程变电站和送电线路施工时需要进行开挖等工作, 会破坏少量植被, 临时占地待施工结束后, 应立即恢复临时占地上的植被, 消除临时占地对周围植被的影响。

综上所述, 110kV 殷庄输变电工程的建设符合环境保护要求, 在落实上述环保措施后, 从环境保护角度看是可行的。

11.2 建议:

(1)严格落实本工程的工频电场、工频磁场污染防治等环保措施, 避免污染环境。

(2)工程建成后环保部门进行竣工验收。如有不符合规定的要整改, 直至满足环保要求。

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件 1 委托书

附件 2 规划部门对站址的批复文件

附件 3 规划部门对线路路径的批复文件

附件 4 监测报告及监测单位资质

附件 5 赣榆区环境保护局关于环境影响评价适用标准的复函

附图 1 项目地理位置图

附图 2 变电站周围概况及监测点位图

附图 3 变电站电气平面布置图

附图 4 线路路径及监测点位图

附图 5 杆塔一览图

附图 6 本项目与生态红线关系图（赣榆段）

附图 7 本项目与生态红线关系图（东海段）

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2 项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态环境影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见:

公 章

经办人:

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

公 章

经办人:

年 月 日

审批意见:

公 章

经办人:

年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

填表人（签字）：

项目审批部门经办人（签字）：

建设项目	项 目 名 称	连云港 110kV 殷庄输变电工程				建设地点		110kV 殷庄变电站址位于赣榆区沙河镇官庄村北侧，青沙公路西侧约 100 米处；配套线路途径连云港市赣榆区和东海县。									
	建设内容及规模	110kV 殷庄变：本期 2×50MVA，主变户外布置； 线路：新建 220kV 新青变至 110kV 殷庄变双回 110kV 线路，线路路径长度约 24km，全线同塔双回架设。				建设性质		√新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造									
	行 业 类 别	电力供应，D4420				环境保护管理类别		□编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表									
	总 投 资 （ 万 元 ）	/				环保投资（万元）		/				所占比例		/			
	立 项 部 门	/				批准文号		/				立项时间		/			
	报 告 书 审 批 部 门	/				批准文号		/				批准时间		/			
建设单位	单 位 名 称	江苏省电力公司连云港供电公司		联系电话	/		评价单位	单位名称	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司			联系电话	025-83756301				
	通 讯 地 址	连云港市新浦区幸福路 13 号		邮政编码	/			通讯地址	鼓楼区山西路 120 号国贸大厦 1416 室			邮政编码	210009				
	法 人 代 表	/		联系人	董自胜			证书编号	国环评证乙字第 1969 号			评价经费	/				
区域环境现状	环 境 质 量 等 级	环境空气： 地表水： 地下水： 环境噪声：2 类 厂界噪声：2 类 海水： 土壤： 污水：															
	环 境 敏 感 特 征	□饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜區 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □ 水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区															
项目详填	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	现有工程（已建+在建）				本工程（拟建）						总体工程（已建+在建+拟建）				区域平衡替代削减量	
		污 染 物	实际排放浓度	允许排放浓度	实际排放总量	核定排放总量	预测排放浓度	允许排放浓度	产生量	自身削减量	预测排放总量	核定排放总量	“以新带老”削减量	预测排放总量	核定排放总量		排放增减量
		废 水	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		化 学 需 氧 量 *						—	—	—	—	—	—	—	—		—
		氨 氮 *						—	—	—	—	—	—	—	—		—
		废 气	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		二 氧 化 硫 *						—	—	—	—	—	—	—	—		—
	与项目有关的其他特征污染物	主 变 噪 声					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		电 场 强 度					≤4kV/m	4kV/m	—	—	—	—	—	—	—	—	
		磁感应强度					≤100μT	100μT	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：1、*为“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物 2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；噪声——dB(A)

主要生态破坏控制指标	影响及主要措施	名称	级别或种类数量	影响程度 (严重、一般、小)	影响方式 (占用、切割、阻隔或二者均有)	避让、减免影响的数量或财务保护措施 的总类数量	工程避让投资（万元）	另建及功能区划调整投资(万元)	迁地增殖保护投资（万元）	工程防护治理投资（万元）		其它				
	生态保护目标															
	自然保护区															
	水源保护区															
	重要湿地															
	风景名胜区															
	世界自然、人文遗产地															
	珍稀特有动物															
	珍稀特有植物															
	类别及形式	基本农田		林地		草地		其它	移民及拆迁人口数量	工程占地 拆迁人口		环境影响迁移人口	易地安置	后靠安置	其它	
		临时占用	永久占用	临时占用	永久占用	临时占用	永久占用									
	占用土地（hm²）															
	面积							0.5386								
	环评后减缓和恢复的面积									治理水土流失面积	工 程 治 理（Km²）	生物治理（Km²）	减少水土流失量（吨）	水土流失治理率（%）		
	噪声治理	工 程 避 让（万元）	隔声屏障（万元）	隔 声 窗（万元）	绿化降噪（万元）	低噪设备及工艺(万元)	其它									

连云港 110kV 殷庄输变电工程

电磁环境影响评价专题

江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

2015年5月

1、总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1.1:

表 1.1-1 本项目建设内容一览表

工程名称	工程组成	性质	本期规模
连云港 110kV 殷庄 输变电工程	110kV 殷庄变电站工程	新建	2 台主变 (2×50MVA, #1、#2)
	110kV 殷庄变配套线路工程		新建 220kV 新青变至 110kV 殷庄变双回 110kV 线路, 线路路径长度约 24km, 全线同塔双回架设。

1.2 评价因子、评价标准、评价等级和评价范围

1、评价因子

本项目电磁环境影响评价因子见下表:

表 1.2-1 评价因子一览表

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运营期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

2、评价标准

本工程评价标准见下表:

表 1.2-2 电磁评价标准一览表

评价内容	污染物名称	标准名称	编号	标准值
电磁环境 (110kV)	电场强度	《电磁环境控制限值》	GB8702-2014	公众曝露限值 4kV/m
	磁感应强度			公众曝露限值 100μT

3、评价等级

本项目变电站为 110kV 户外变, 架空输电线路边导线地面投影外两侧 10m 范围内无电磁环境敏感目标。根据《环境影响评级技术导则 输变电工程》, 本项目变电站电磁环境影响评价工作等级为二级, 输电线路的电磁环境影响评价工作等级为三级。

表 1.2-3 输变电工程电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	变电站	户外式	二级
		输电线路	1、地下电缆; 2、边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线。	三级

4、评价范围

本项目环境影响评价范围见下表：

表 1.2-4 评价范围一览表

评价内容	评价范围	
	变电站（110kV）	架空线路（110kV）
电磁环境	站界外 30m 范围	线路边导线地面投影外两侧各 30m 带状区域

1.3 评价方法

参照《环境影响评价导则 输变电工程》（HJ24-2014），变电站电磁环境影响评价采用类比法进行影响评价；架空线路电磁环境影响评价采用模式计算法和类比法。

1.4 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的电场强度、磁感应强度对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

1.5 环境保护目标

根据导则，电磁环境保护目标包括评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

结合表 1.2-4 评价范围一览表，本工程评价范围内不存在电磁环境保护目标。

2、电磁环境现状监测与评价

2.1 监测依据

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

2.2 监测仪器

表 2.2-1 测量仪器参数一览表

仪器类型	仪器型号	检定有效期	频率范围	测量范围
工频电场	HI-3604 工频场强仪 (仪器编号：69951)	2014.3.18~20 15.3.17	50Hz -60Hz	1V/m~199kV/m
工频磁场				8mA/m~1600A/m (0.01μT~2000μT)

2.3 监测日期及气象条件

监测时间：2014 年 11 月 18 日

监测天气：晴 空气相对湿度：40%~50% 气温：10℃ 风速 1.0~2.0m/s

2.4 监测结果与评价

现状监测结果表明，110kV 殷庄变电站拟建址四周围墙外 5m 处电场强度现状为 $(<1.0\sim1.7) \times 10^{-3} \text{ kV/m}$ ，磁感应强度（合成量）现状为 $(0.016\sim0.019) \mu\text{T}$ ，线

路拟建址下方（背景值，花荡村西侧、张庄村西侧）的电场强度现状为 $8.4 \times 10^{-3} \text{kV/m}$ ，磁感应强度（合成量）现状为 $0.026 \mu\text{T}$ ，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度 4kV/m ，磁感应强度 $100 \mu\text{T}$ 的要求。

3、电磁辐射环境影响预测与评价

3.1 变电站电磁影响分析（类比监测）

A、类比监测对象的选择

变电站电磁环境预测采用类比法开展，为预测 110kV 殷庄变电站工程运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围的环境影响，选取类型和电压等级相同、建设规模和主变容量类似的变电站进行类比，本次选择江苏省连云港市东海县 110kV 西湖变作为类比监测对象。

工频电场与变电站的运行电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同。工频磁场与变电站的主变容量成正比，主变容量大导致运行电流大，其产生的工频磁场也较大。

本项目 110kV 殷庄变电站主变容量（ $2 \times 50 \text{MVA}$ ）小于类比监测的 110kV 西湖变电站主变容量（ $1 \times 63 \text{MVA} + 1 \times 80 \text{MVA}$ ），占地面积大于类比变电站，110kV 配电装置均为户外布置，且均为架空进线，因此本项目 110kV 殷庄变电站建成后理论上对周围环境的工频电场、工频磁场贡献值应小于 110kV 西湖变电站，因此，选取 110kV 西湖变作为本项目类比变电站是符合保守评价的原则的。

B、类比监测结果

●110kV 西湖变电站

监测结果表明，110kV 西湖变电站周围电场强度为 $6.41 \times 10^{-3} \text{kV/m} \sim 6.96 \times 10^{-1} \text{kV/m}$ ，磁感应强度为 $6.44 \times 10^{-5} \text{mT} \sim 2.15 \times 10^{-4} \text{mT}$ ，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度 4kV/m ，磁感应强度 $100 \mu\text{T}$ 的要求。

参照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录 C、D 中的计算模式，工频电场强度与电压有关，类比监测时主变电压为（116.53~117.76）kV，达到负荷要求，故测值具有代表性；磁感应强度将随着输送功率的增大，即运行电流的增大而增大，二者基本呈正比关系，根据监测结果，110kV 西湖变电站周围磁感应强度监测最大值为 $2.15 \times 10^{-4} \text{mT}$ ，推算到设计输送功率情况下，磁感应强度约为监测条件下的 1.05 倍，即最大值为 $2.25 \times 10^{-4} \text{mT}$ 。因此，即使

是在设计最大输送功率情况下，变电站运行时的磁感应强度均能满足标准限值要求。

通过对已运行的 110kV 西湖变的类比监测结果，可以预测本项目 110kV 殷庄变电站运行后，产生的电场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度 4kV/m、磁感应强度 100 μ T 的要求。

3.2 输电线路电磁影响分析

3.2.1 110kV 架空线路理论计算预测与评价

1、计算模式

采用《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录 C、附录 D 中预测模式进行模式计算。

2、分析与评价

①根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），110kV 架空送电线路跨越建筑物时，导线与建筑物之间的最小垂直距离，即净空高度不小于 5m，因此，跨越尖顶房屋时，导线对屋顶的净空高度应不小于 5m，跨越平顶房屋时，考虑平顶房屋屋顶上方有人员活动，导线对屋顶的净空高度应不小于 6m。从计算结果看出，在满足此净空高度的前提下，110kV 双回线路下方处电场强度、磁感应强度能够满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中电场强度 4kV/m、磁感应强度 100 μ T 的限值要求。

②当预测点距线路走廊中心投影位置距离相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着净空距离的增大呈递减的趋势。

③当预测点与导线间净空高度相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着预测点距线路走廊中心投影位置距离的增大呈递减趋势。因此，线路经过居民区时，在满足房屋屋顶与导线间相对垂直距离不小于净空高度值的前提下，线路两侧的民房（不跨越）处也能满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中电场强度 4kV/m、磁感应强度 100 μ T 的限值要求。

3.2.2 110kV 送电线路类比监测与评价

（1）类比送电线路的选择

按照类似本工程的建设规模、电压等级、线路负荷、线路类型及使用条件等原则确定相应的类比工程。工频电场与线路的运行电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同。工频磁场与线路的运行负荷成正比。

本次工程新建的 110kV 送电线路模式为同塔双回架设线路，选取同类型的 110kV 线路进行类比。

(2) 送电线路的类比监测结果

●110kV 双回架空线路（导线为 JL/G1A-400/35）

本环评选择连云港 110kV 邓城线陡沟段作为 110kV 双回类比监测线路。

监测结果表明，110kV 邓城线陡沟段监测断面测点处电场强度为 $1.67 \times 10^{-3} \text{ kV/m} \sim 8.46 \times 10^{-2} \text{ kV/m}$ ，磁感应强度为 $1.63 \times 10^{-5} \text{ mT} \sim 1.65 \times 10^{-4} \text{ mT}$ ，分别符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度 4kV/m，磁感应强度 100 μ T 的要求。

参照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录 C、D 中的计算模式，工频电场强度与电压有关，类比监测时线路电压为（112.97~114.52）kV，达到负荷要求，故测值具有代表性；磁感应强度将随着输送功率的增大，即运行电流的增大而增大，二者基本呈正比关系，根据类比监测结果，110kV 邓城线磁感应强度监测最大值为 $1.65 \times 10^{-4} \text{ mT}$ ，推算到设计输送功率情况下，磁感应强度约为监测条件下的 1.45 倍，即最大值为 $2.38 \times 10^{-4} \text{ mT}$ 。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行时的磁感应强度均能满足标准限值要求。

由类比监测的数据可知，本工程配套 110kV 双回架空线路建成后，其产生的电场强度、磁感应强度将能满足相应标准的要求。

4、电磁环境影响评价结论

通过现状监测、类比评价、模式预测及评价，本项目 110kV 变电站、配套 110kV 架空线路周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度 4kV/m，磁感应强度 100 μ T 的要求。

连云港 **110kV** 殷庄输变电工程

生态环境影响评价专题

江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

2015 年 5 月

1、总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1.1-1:

表 1.1-1 本项目建设内容一览表

工程名称	工程组成	性质	本期规模
连云港 110kV 殷庄 输变电工程	110kV 殷庄变电站工程	新建	2 台主变 (2×50MVA, #1、#2)
	110kV 殷庄变配套线路工程		新建 220kV 新青变至 110kV 殷庄变双回 110kV 线路, 线路路径长度约 24km, 全线同塔双回架设。

1.2 评价因子、评价等级和评价范围

1、评价因子

生态环境评价因子为植被、水质、水土流失。

2、评价等级

本项目变电站占地 5386m², 即 0.005km², 所在区域为一般区域, 输电线路有约 0.9km 位于重要生态敏感区洪水调蓄区内, 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011), 本项目生态评价等级为三级。

表 1.2-1 生态影响评价工作等级划分表

影响区域生态 敏感性	工程占地 (水域) 范围		
	面积≥20km ² 或长度≥100km	面积 2km ² ~20km ² 或长度 50km~100km	面积≤2km ² 或长度≤50km
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

3、评价范围

本项目环境影响评价范围见下表:

表 1.2-2 评价范围一览表

评价内容	评价范围	
	变电站 (110kV)	线路 (110kV) 架空线路
生态环境	站场围墙外 500m 范围	涉及生态敏感区段线路边导线地面投影外两侧各 1000m 内带状区域, 不涉及生态敏感区段线路边导线地面投影外两侧各 300m 内带状区域

2、生态环境影响分析

2.1 本项目涉及的生态红线区域

本项目站址不涉及生态红线区域，线路有部分经过“新沭河（赣榆县）洪水调蓄区”二级管控区和“新沭河（东海县）洪水调蓄区”二级管控区。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），“洪水调蓄区”指对流域性河道具有削减洪峰和蓄纳洪水功能的河流、湖泊、水库、湿地及低洼地等区域。

表 2.1-1 本项目涉及的生态红线区域一览表

地区	红线区域名称	主导生态功能	红线区域范围		面积		
			一级管控区	二级管控区	总面积	一级	二级
赣榆县	新沭河（赣榆县）洪水调蓄区	洪水调蓄	—	赣榆县境内的新沭河（石梁河水库—临洪河）河道及河道与左岸堤脚内范围，长度 33 公里（该区域有 1.2 平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有 0.3 平方公里与临洪河重要湿地重合）	18.1	—	18.1
东海县	新沭河（东海县）洪水调蓄区	洪水调蓄	—	东海县境内的新沭河（石梁河水库至东海与市区交界线）河道及河道与右岸堤脚内范围，长度 15.4 公里	18.59	—	18.59

2.2 本项目涉及的生态红线区域管控措施

（1）保护分区

“新沭河（赣榆县）洪水调蓄区”和“新沭河（东海县）洪水调蓄区”全部只有二级管控区，不含有一级管控区。

（2）管控措施

洪水调蓄区二级管控区内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物；在船舶航行可能危及堤岸安全的河段，应当限定航速。

2.3 本项目与生态红线区域的关系

本项目涉及生态敏感区的情况见表 2.3-1，本工程与生态敏感区位置关系图见附图 6 和附图 7。

表 2.3-1 本项目涉及的生态敏感区情况

序号	生态敏感目标	主导生态功能	类别	影响情况
1	新沭河（赣榆县）洪水调蓄区	洪水调蓄	二级管控区	线路穿越约 450m
2	新沭河（东海县）洪水调蓄区	洪水调蓄	二级管控区	线路穿越约 450m

2.4 本项目对生态红线区域的影响

本工程站址不涉及生态红线区域，线路经过二级管控区，线路工程对生态红线区域的影响主要是施工过程中的影响。塔基开挖会对二级管控区内的现有土地产生一定的影响。应严格按照占地规划要求进行施工，少占用临时土地，施工结束及时进行场地恢复，降低对生态红线区域的影响。

本工程线路涉及二级管控区的长度较短（约 0.9km），工程施工期对生态敏感区的影响较小，可采取的保护措施主要为：

（1）加强施工管理，保护区范围内不得设置施工营地，严禁施工营地的污水排入水源保护区，严禁在水体中冲洗施工机械。

（2）禁止施工人员在保护区范围内取土、弃土，施工过程中做好水土流失的防护措施。

（3）因地制宜选用合适的施工方式，减少动土面积，严禁随意开挖，开挖土石方优先回填。开挖时表层所剥离的 15~30cm 耕植土及水坑淤泥临时堆放，采取土工膜覆盖等措施，后期用于覆土并进行绿化。

（4）尽量避免在生态红线区域内设置杆塔，一档跨越，并采取高跨的形式穿越该区域。

（5）杜绝向保护区范围内倾倒废弃物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾。不能回填利用的废渣不得弃置于保护区范围内。

（6）合理选择施工场所，合理摆放施工机械，禁止在保护区范围内设置材料堆场和弃土弃渣点等。

（7）利用已有的道路，不修筑临时道路。

（8）施工结束后，立即进行生态恢复，恢复当地原有的植被。

3、生态环境影响评价结论

项目施工期对生态产生的影响均为短期的，通过采用合理的施工方式，加强施工管理等措施，可以有效降低施工对生态红线区域的影响，使本项目的建设对生态环境的影响控制在可接受的范围。